

ICS 31.240  
K 05



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7267—2003  
代替 GB/T 7267—1987

---

## 电力系统二次回路控制、保护屏 及柜基本尺寸系列

Series of basic dimension of control and protective panels and  
cabinet for secondary circuit of power system

2003-06-05 发布

2003-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前　　言

本标准是在 GB/T 7267—1987 的基础上进行修订的。

本标准与 GB/T 7267—1987 相比主要变化如下：

——本标准按 GB/T 1.1—2000 的规定进行编写；

——去掉了原标准中的第 6 章和第 7 章。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：许昌继电器研究所、许继电气股份有限公司、南瑞继保电气有限公司、国电南自股份有限公司、阿城继电器股份有限公司、上海继电器有限公司、山东鲁能积成电子股份有限公司、烟台东方电子信息产业股份有限公司。

本标准起草人：李绍锋、黄平、尹东海、包安群、郝旭东、石伟民、张卫民、刘秀芬。

本标准自实施之日起同时代替 GB/T 7267—1987。

# 电力系统二次回路控制、保护屏 及柜基本尺寸系列

## 1 范围

本标准规定了电力系统二次回路控制、保护屏及柜的基本尺寸系列。

本标准适用于电力系统二次回路控制、保护屏及柜。

## 2 屏及柜基本框架各尺寸要素

屏及柜基本框架各尺寸要素见图 1。

单位尺寸为毫米

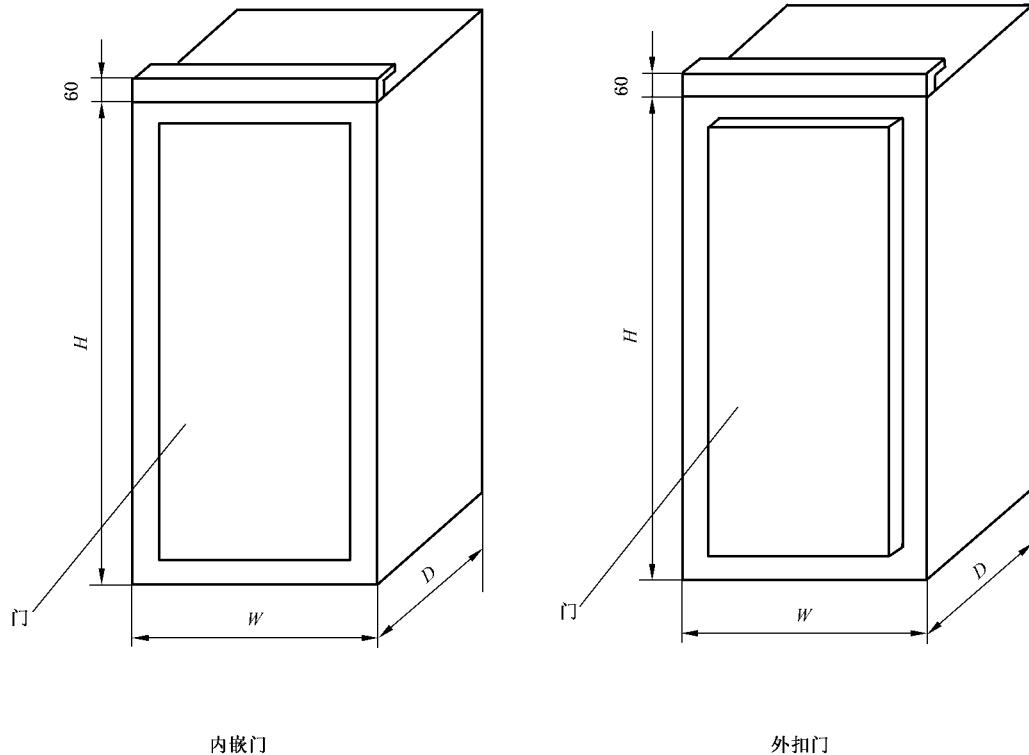


图 1